

[illegible][illegible]

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL DO PADRÃO DE MEDIÇÃO (FORNECIDOS PELO CONSUMIDOR)		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. QUANT.
1	Disjuntor de proteção geral 3P-100A (DIN)	PC 1
2	Contator de medição em polipropileno e nylon injetado	PC 3
3	Eletroduto de PVC rígido diâmetro Ø=3"	M 4
4	Cabo de cobre na seção 752mm²	M 9
5	Cura de PVC 90" longa diâmetro Ø=3"	PC 1
6	Luva de PVC Rígido diâmetro Ø=3"	PC 4
7	Bucha de Alumínio diâmetro Ø=3"	PC 5
8	Fusível alternância alta comuta de cobre 254 58x2mm + Grampo de aterramento (GHT)	PC 4
9	Caixa de passagem 30X20cm	PC 1
10	Arnelux de Alumínio diâmetro Ø=3"	PC 1
11	Eletroduto de PVC rígido diâmetro Ø=3/4"	PC 1
12	Bucha de Alumínio diâmetro Ø=3/4"	PC 1
13	Arnelux de Alumínio diâmetro Ø=3/4"	PC 1
14	Cura de PVC 90" longa diâmetro Ø=3/4"	PC 1
15	Caixa protetor poliestireno em polipropileno e nylon injetado EL-FSM - TAF (62x26cm)	PC 1
16	Disjuntor de proteção na base - 2P-50A (DIN)	PC 1
17	Disjuntor de proteção Pólvora - 3P-50A (DIN)	PC 1
18	Eletroduto contiguo diâmetro Ø=1 1/2"	M 30
19	Eletroduto contiguo diâmetro Ø=3"	M 30
20	Condutor de cobre isolado para 750V - Seção 25mm² (fases) na cor preta, classe 2 - rígido	M 30

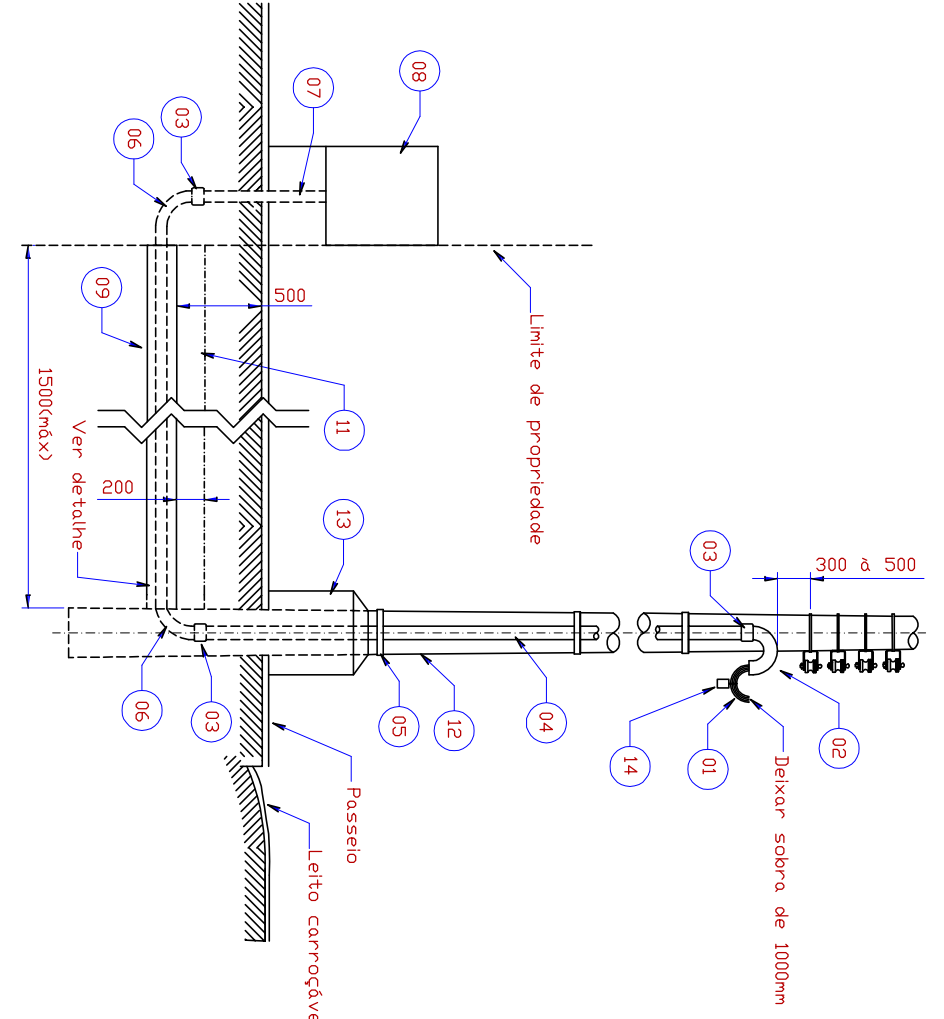

Item	Descrição
01	Condutor de cobre com isolamento para 0,6/1kV
02	Cabo de 135 graus de Ferro galvanizado
03	Luz de modelo
04	Esquadro de aço-carbono pintado
05	Armazenagem de ferro (mimo) 3 unidades
06	Cabo de 90 graus
07	Esquadro do canal de entrada
08	Cabo de proteção/moldura ou cabo de medição
09	Duto de PVC rígido ou esquadro de conexão
10	Envelhecimento de concreto do duto de PVC
11	Fita de sinalização
12	Poste de LTP iluminante
13	Envelhecimento de concreto do poste
14	Placa de identificação

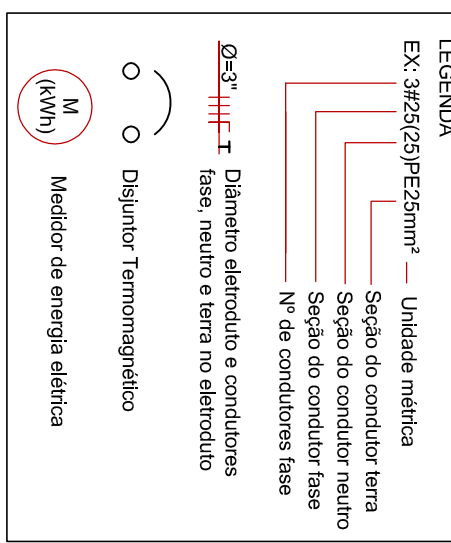