




LISTA DE MATERIAIS

Caixa de proteção geral padrão ELFSM
Caixa de medidor polifásico com disjuntor padrão ELFSM
Niple de PVC
Caixa para barramento padrão ELFSM
Disjuntor termomagnético de proteção geral
Eletroduto de aço galvanizado a quente diâmetro 3"
Caixa para medidor polifásica do condomínio padrão ELFSM

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

ESCALA: 1/100

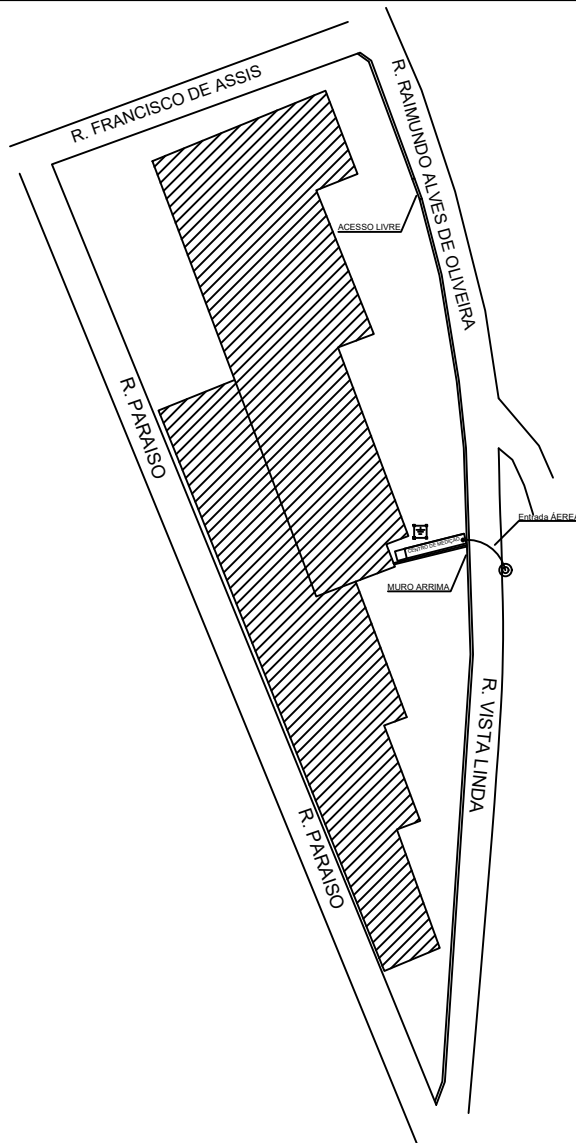

LEGENDAS:

- ⊙ POSTE EXISTENTE - CONCESSIONÁRIA
⊕ POSTE CAIXA DE MEDIÇÃO - CLIENTE

medidor energia nº 96301

Na Frente do Centro de
medição Malha de Terra
4 hastes interligadas com
espaçamento 2m entre elas
igual ao seu comprimento
O condutor neutro do ramal de
entrada deve ser conectado a
malha de aterramento do
padrão de entrada
consumidor, através de
condutores de cobre

NOTAS:

As cotas são dadas em milímetros;
Dar 08 voltas na amarração do eletroduto;
Usar haste de aço revestida com alta
camada de cobre diâmetro mínimo de
16mm;
Usar haste de terra tipo copperweld - dupla
camada (0,254mm);
Usar conector de aterramento em liga de
bronze;
Usar barra de cobre estanhado 25,4 x
6,35mm;
Os condutores para ligação do condomínio
devem, ser ligados antes do disjuntor de
proteção geral;



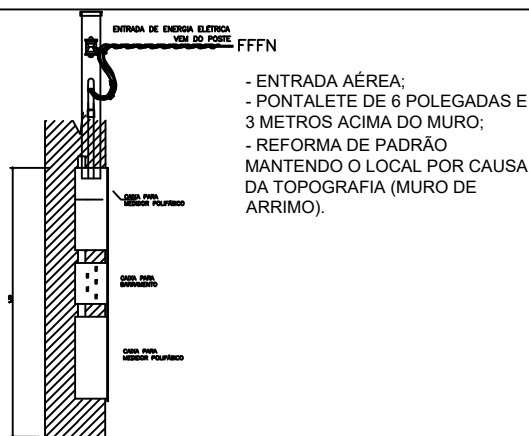


DIAGRAMA UNIFILAR DA INSTALAÇÃO

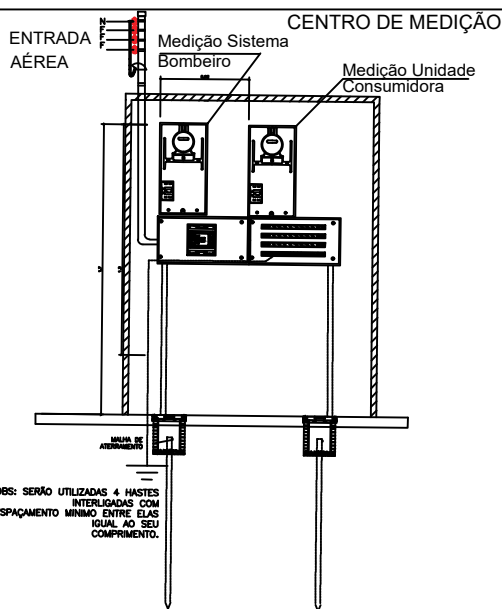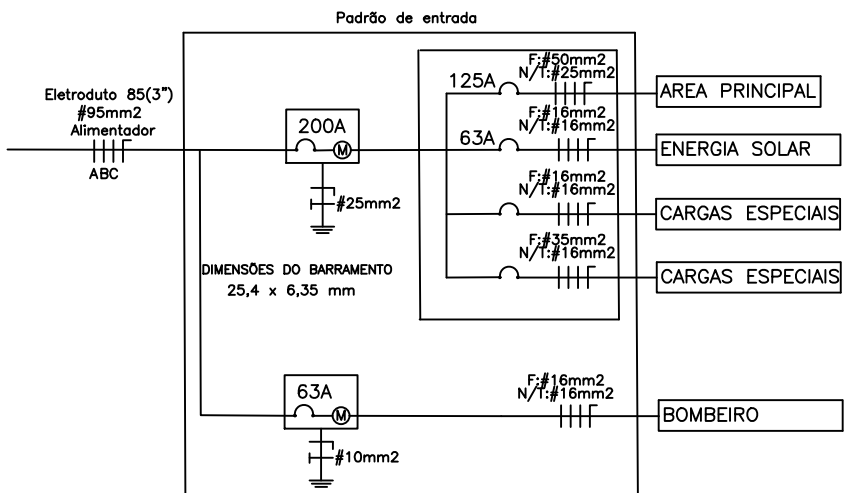

PROJETISTA:	
DESENHISTA:	
DATA:	
FEITO:	
VISTO:	
APROV:	

RT: FABIANO BARRETO DA COSTA
CRT ES: 92639143034

PROJ.	VISTO
DES.	APROV.
DATA	CONF.

TEC HOME AUTOMAÇÃO
CNPJ: 45.721.369/0001-21

ESCALA
1:100

REVISÃO
0

N.S.	-
COD.	AA - 1/1
FOLHA	01/01

PROJETO ELÉTRICO - ENTRADA DE ENERGIA

ARG.